



Gemeinde Grafrath

Projekt: Ausbau
Jahrholzweg

Vorstellung Anliegerversammlung



-



- Geplanter Ausbau:
 - Regelquerschnitt:


gem. RStO

3,5 cm Asphaltdeckschicht

10,5 cm Asphalttragschicht


45 cm Mindestdicke Frostschutzschicht

Gesamtaufbau 60 cm + Mehraushub
nach örtlicher Erfordernis

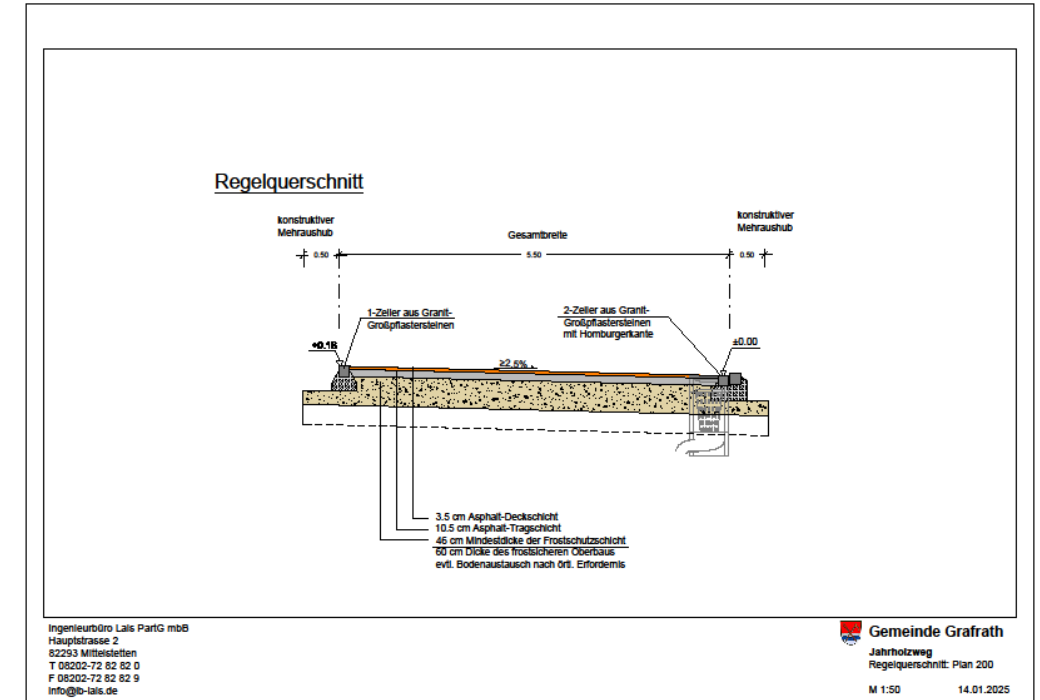



- Geplanter Ausbau:
 - Entwässerung:

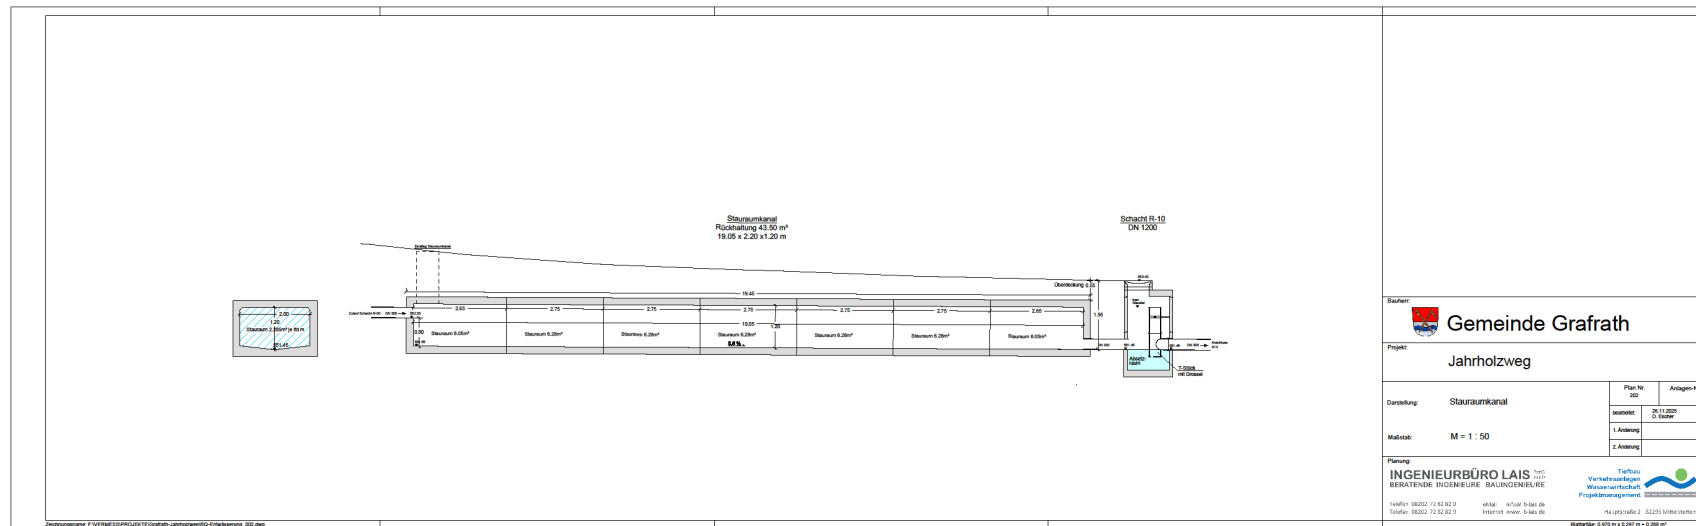



Gemeinde Grafrath

INGENIEURBÜRO LAIS PartG
m b B
BERATENDE INGENIEURE BAUINGENIEURE



Offene Fragen?



Gemeinde Grafrath

INGENIEURBÜRO LAIS PartG
m b B
BERATENDE INGENIEURE BAUINGENIEURE



Vielen Dank für ihre
Aufmerksamkeit